

Captador T20PSH



MT20PSH_V13_1

1 CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS

1.1 FUNCIONAMIENTO

Los captadores solares térmicos Termicol están desarrollados para aplicaciones de aprovechamiento térmico a baja temperatura (inferior a 100 °C). Su funcionamiento está basado en el efecto invernadero y en el de superficies absorbentes, y están diseñados para soportar las más duras condiciones climáticas.

Para su construcción se emplean los materiales más avanzados con el fin de obtener una larga vida útil y el máximo rendimiento energético.

Los captadores solares transforman la energía del sol en energía calorífica, elevando la temperatura de un fluido, agua o anticongelante, que circula por su interior. Entre las múltiples aplicaciones podemos destacar la producción de agua caliente sanitaria, la climatización de piscinas, calefacción, refrigeración...

1.2 COMPONENTES

- **Absorbedor:** formado por un emparillado de tubos de cobre con aletas de aluminio soldadas por ultrasonidos y soldados a dos tubos colectores superior e inferior.

La unión entre tubos está realizada por soldadura fuerte por capilaridad con aportación de material de alto punto de fusión. La unión de las aletas y los tubos está realizada mediante soldadura por ultrasonidos.

El tratamiento superficial que se le aplica a las aleas del absorbedor en los modelos T20PS, T20PSH, T25PSy T25PSH es una aplicación de pintura solar que confiere propiedades selectivas al absorbedor.

El tratamiento superficial que se aplica en los modelos T20US, T25US, T20USH y T25USH es del tipo ultraselectivo.


- **Cubierta transparente:** vidrio templado extraclaro de 3,2 mm. de espesor, con bajo contenido en hierro y transmisividad superior al 90%.

- **Carcasa:** formada por perfiles de aluminio, con pliegues en los bordes y esquineras de cierre que aseguran la estanqueidad del conjunto

- **Aislamiento térmico:** lana de roca semirígida de 40 mm. de espesor.


- **Cerramiento:** Junta de EPDM.

- **Conexiones:** la unión entre captadores se realiza mediante un enlace cónico de 3 piezas, incorporado al panel y preparado para unirse sin juntas ni teflón.

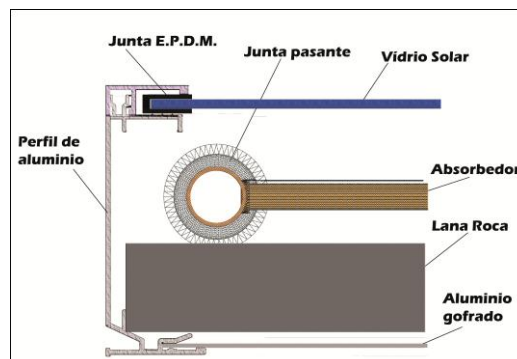

1.3 DIMENSIONES.

En los siguientes esquemas se muestran las dimensiones principales de los captadores T20PSH:

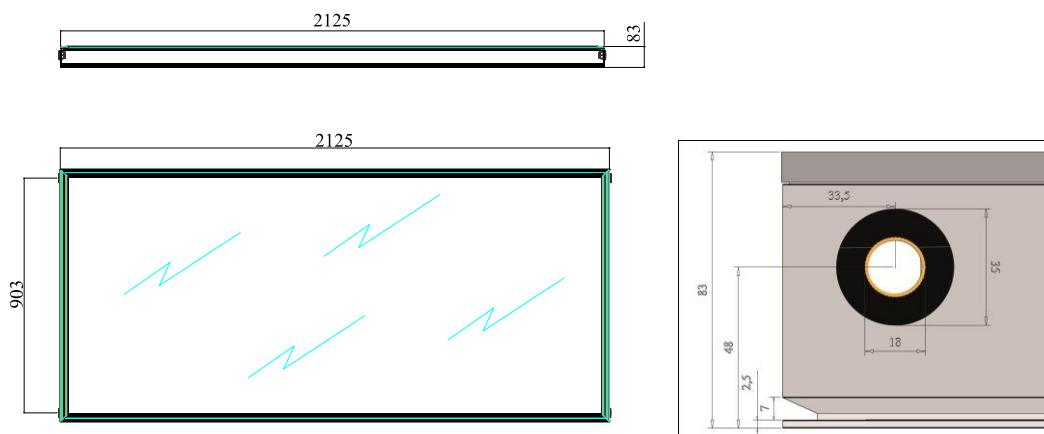


1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

		T20PSH
Dimensiones (mm.)		970*2.130*83
Área total (m ²)		2,02
Área apertura (m ²)		1,90
Peso en vacío (kg)		36
Capacidad de fluido (litros)		0,95
Presión Máxima de Trabajo (atm)		8
h ₀		0,774
a ₁ (W/m ² K)		6,80
a ₂ (W/m ² K ²)		0,007
Cubierta		Vidrio templado 3,2 mm.
Absorbedor	General	Parrilla de con canales de $\phi 8$ y colector de $\phi 18$ de cobre y aletas de aluminio
	Nº canales	18
	Tratamiento	Pintura Solar
Carcasa		Aluminio
Aislamiento		Lana de roca semirígida de 40 mm.
Conexión entre captadores		Mediante racor de compresión de 3 piezas

1.5 CAIDA DE PRESIÓN

La caída de presión producida en el interior del absorbedor debido a las fricciones del fluido se representa en la gráfica experimental, mostrándose el ajuste cuadrático para poder extrapolar los valores a cualquier caudal másico

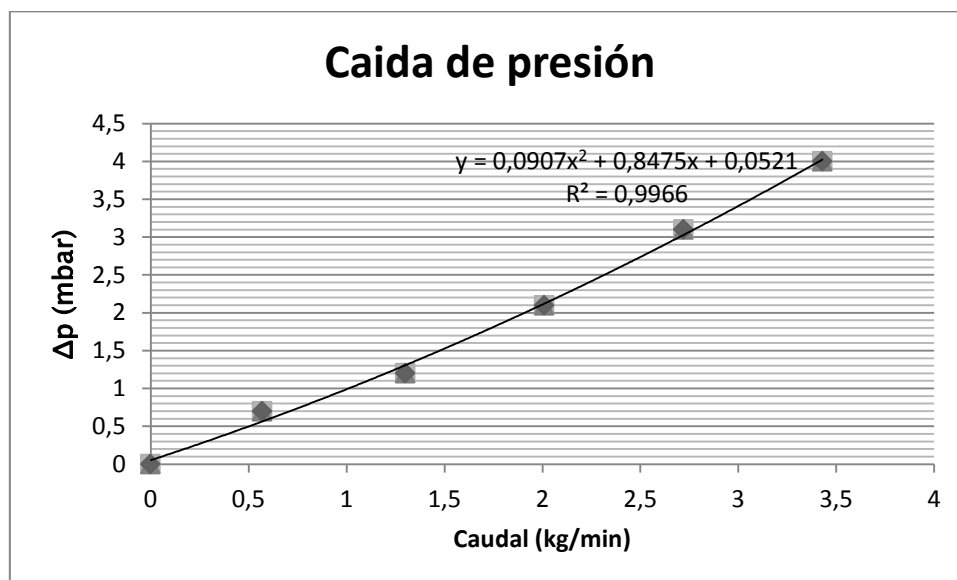

1.6 ESTRUCTURA SOPORTE

ESTRUCTURAS DE ACERO GALVANIZADO

La estructura de apoyo de captadores está formada por perfiles de acero normalizados, cortados, taladrados y posteriormente galvanizados en caliente para resistir los efectos de la intemperie. La unión entre las distintas barras que componen la estructura se realiza mediante tornillería de seguridad de acero inoxidable.

Son estructuras estándar para 1, 2 y 3 captadores.

El peso de cada panel se transmite a un triángulo soporte formado por 3 barras atornilladas entre sí. Los captadores se fijan a la estructura a través de garras de sujeción realizadas a medida (4 por panel).




Según sea la forma de la cubierta, Termicol suministra estructuras en terraza plana y en cubierta inclinada:

Las estructuras estándar en **terrazza plana** tienen una inclinación con respecto a la horizontal de 45°, pero pueden lograrse 40° y 50° modificando la posición de los perfiles (ver páginas 9-11).

Las estructuras para **cubierta inclinada** proporcionan a los captadores la misma pendiente de la cubierta.


Para **otras inclinaciones** (20°, 25°...) varían las dimensiones de los distintos perfiles (consultar disponibilidad y precios).

1.6.1 Estructuras para cubierta inclinada

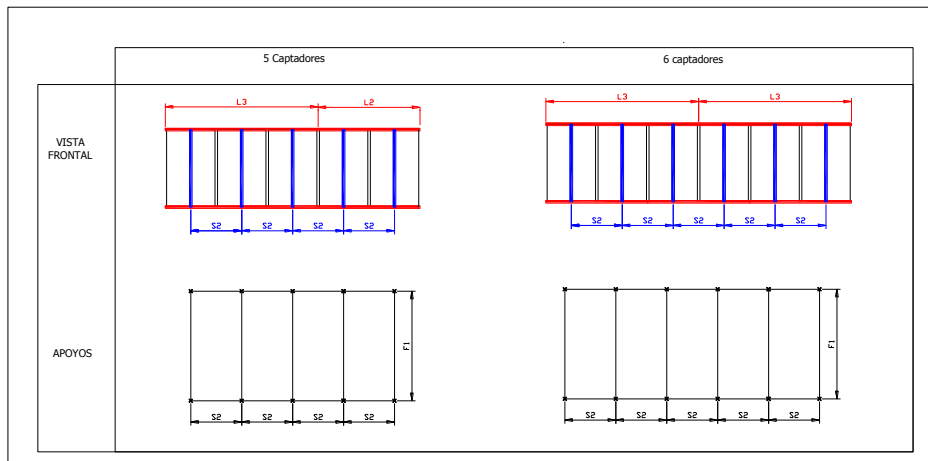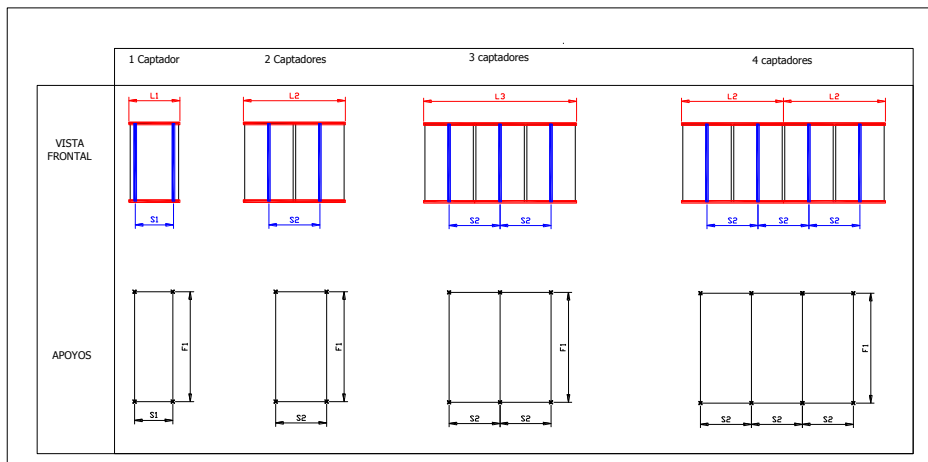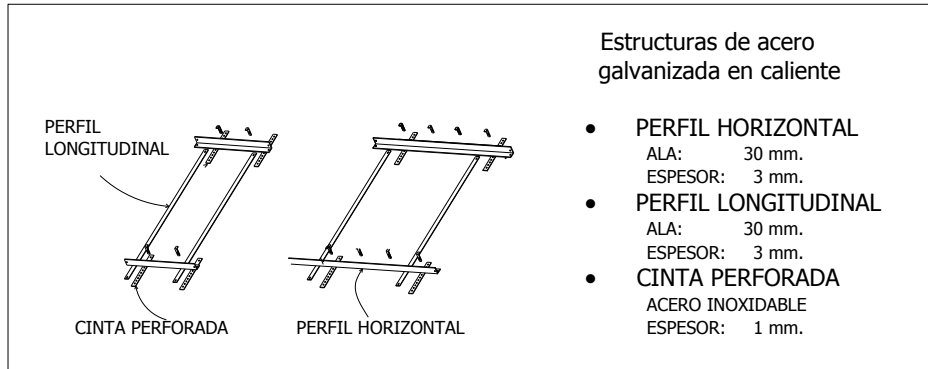

	L1	L2	L3	S1	S2	F1
T20US, T20PS	1,00	2,00	3,00	0,75	1	1,05
T25US, T25PS	1,00	2,46	3,69	0,75	1,23	1,05
Mod. Horizontales	2,10	4,00	5,90	1,90	1,90	1,23

1.6.2 Estructuras para cubierta plana.

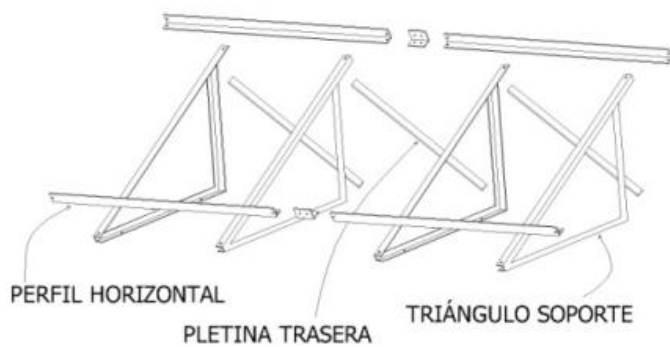


Estructuras de acero galvanizado en caliente

- PERFIL HORIZONTAL
 - o ALA: 30 mm
 - o ESPESOR: 3 mm
- TRIÁNGULO SOPORTE
 - o ALA: 30 mm
 - o ESPESOR: 3 mm
- PLETINA TRASERA
 - o ANCHURA: 30 mm
 - o ESPESOR: 3 mm

Dimensiones de los captadores

Dimensiones en alzado de los triángulos soporte
Modificando la posición del perfil trasero pueden conseguirse distintas inclinaciones

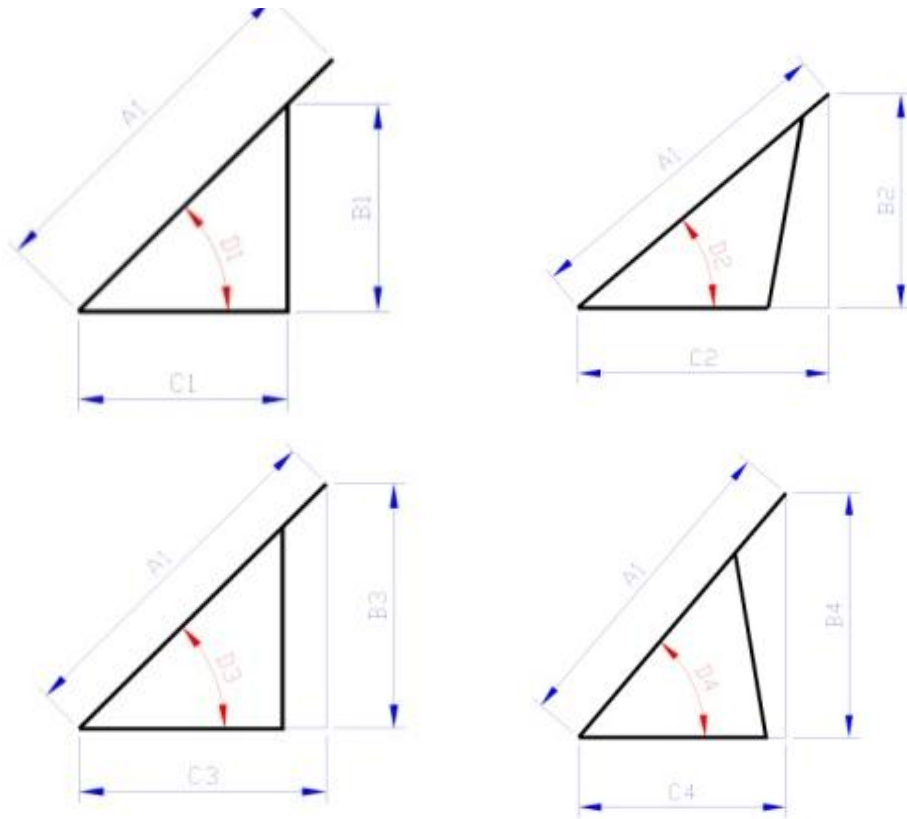

	A1	B1	C1	D1	B2	C2	D2	B3	C3	D3	B4	C4	D4
Modelos verticales	2,15	1,25	1,25	45°	1,38	1,65	40°	1,52	1,52	45°	1,65	1,38	50°
T20USH T20PSH	1,00	0,68	0,68	45°	0,64	0,77	40°	0,71	0,71	45°	0,77	0,65	50°
T25USH T25PSH	1,23	0,68	0,68	45°	0,79	0,94	40°	0,87	0,87	45°	0,94	0,79	50°

2 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2.1 UBICACIÓN DE LOS CAPTADORES

Los captadores estarán orientados al Sur geográfico (permitiéndose pequeñas desviaciones según la normativa vigente) y libre de sombras de otros objetos en los 180° de su parte frontal. Si no se dispone de una brújula, puede situar una varilla en posición vertical a las 12 horas solares (14 en verano y 13 en invierno). La sombra proyectada por esta quedará perpendicular a la cara activa del captador.

El ángulo de inclinación óptimo es el de la latitud $\pm 10^\circ$, aunque el captador puede funcionar con inclinaciones comprendidas entre 10° y 90° respecto de la horizontal.

El captador está diseñado para soportar una carga de viento de 510 Pa y para una carga de nieve de 679 Pa. A la hora de elegir el lugar de montaje, se debe asegurar que las cargas de nieve o viento no rebasan los valores máximas permisibles.

2.2 MANIPULACIÓN Y MONTAJE DE LOS CAPTADORES

1. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

Los captadores solares Termicol tienen una resistencia limitada que debe tenerse en cuenta a la hora del transporte. Por ello, le hacemos las siguientes recomendaciones que le ayudarán a evitar posibles rupturas en el transporte:

- Mantener el embalaje de fábrica hasta el momento de su instalación
- Siempre que los captadores sean transportados solos, apoyar estos sobre un lateral. No es recomendable en estos casos que se coloquen horizontalmente
- Asegúrese de que la carga está bien sujeta en el vehículo de transporte. Cualquier movimiento brusco puede producir una rotura del vidrio o dañar el propio captador

Una vez despaletizados los captadores, se deben manejar teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No apoyar directamente los captadores sobre sus conexiones. En caso de ser necesario almacenarlos temporalmente, se apilarán éstos de manera que los taladros de aireación siempre queden en la parte inferior
- Para apoyar varios captadores en vertical sobre una pared deben colocarse con una inclinación de entre 70° y 80° , y con la cubierta de vidrio orientada hacia arriba.

2. MONTAJE

Es conveniente cubrir los captadores durante la instalación y, una vez instalados, hasta el llenado del sistema, con esto evitamos sobre-calentamientos y quemaduras accidentales.

Puesto que la ubicación de los captadores se realiza en la cubierta del edificio y éstos tienen partes metálicas, deberá cumplirse la normativa vigente referente a la protección contra descargas atmosféricas. Por motivos de seguridad, recomendamos conectar el campo de captación al sistema de protección contra rayos del edificio. Los tubos metálicos de los cables entubados del circuito solar se deberán conectar a la barra ómnibus equipotencial principal mediante un conductor (verde/amarillo) de al menos 16 mm^2 CU (H07 V-U o R). La puesta a tierra también puede realizarse mediante una pica de tierra, tendiendo el cable de puesta a tierra por fuera de la casa. Además, deberá conectarse la puesta a tierra a la barra ómnibus equipotencial principal mediante un cable de idéntica sección transversal. No obstante, consulte a técnicos especialistas en materia de protección contra rayos siempre que los captadores vayan a montarse sobre subestructuras metálicas.

3. LLENADO

- Limpie el circuito de captación de posibles restos de soldadura enjuagando primero el sistema antes de realizar el llenado definitivo y compruebe su estanqueidad sometándolo a presiones que estén al límite de la presión máxima de trabajo indicada en la tabla de características técnicas.


- Durante el proceso de llenado deje un punto de salida para que el aire contenido en el circuito no quede atrapado en éste.
- Se recomienda que haga el llenado del circuito con un fluido caloportador que contenga aditivos anticongelantes y anticorrosivos, preferiblemente el fluido FLUIDOSOL proporcionado por Termicol. Su utilización hará que el sistema esté protegido contra congelación por heladas y contra la posible corrosión del sistema. No obstante, los captadores pueden ser utilizados usando agua como fluido en todas aquellas zonas en las que las temperaturas invernales lo permitan.
- Una vez lleno el circuito, eleve la presión hasta 1,5 bar en frío.

2.3 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SOPORTE Y LOS CAPTADORES

En la siguiente figura pueden verse los pasos a seguir para el montaje de la estructura de dos captadores (el montaje de las estructuras de 3 captadores se realizaría de manera análoga).

El montaje de las estructuras de 4, 5 y 6 captadores se realiza uniendo entre sí los grupos de dos y tres captadores. Dicha unión entre grupos se realiza a través de piezas de acople a medida.

Las estructuras están calculadas y diseñadas para el cumplimiento de la normativa vigente en lo correspondiente a cargas de viento y nieve (CTE-DB-SE). Para su correcta instalación, los anclajes utilizados deberán cumplir dicha normativa, debiendo ser de resistencias similares a las de las estructuras. En la configuración para cubierta plana será necesario reforzar la sujeción mediante vientos de acero anclados al edificio. El instalador se responsabilizará de su correcta instalación en cumplimiento de la mencionada normativa.

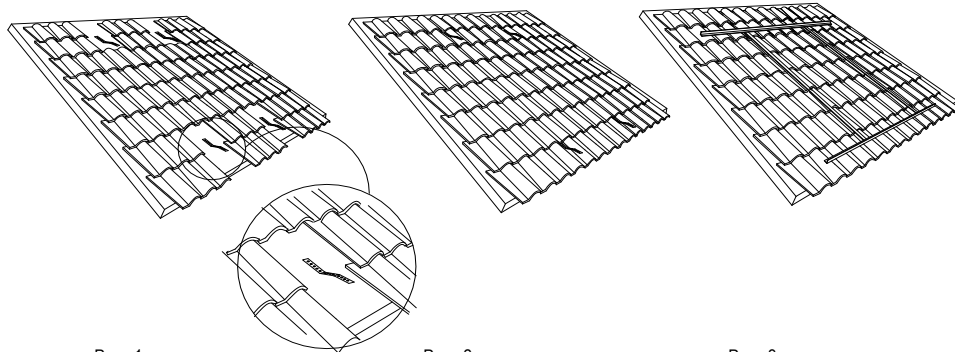


Paso 1:
Fijar las cintas perforadas a la cubierta, levantando las tejas que fuesen necesarias.

Paso 2:
Colocar nuevamente las tejas, dejando al descubierto las cintas perforadas.

Paso 3:
Unir los soportes superior e inferior a los perfiles verticales. Fijar el conjunto a las cintas perforadas.

Paso 4:
Colocar los captadores sobre la estructura y fijarlos a la misma a través de las garras suministradas (4 por panel).



Detalle garra de fijación

2.4 CONEXIONADO DE BATERÍAS DE CAPTADORES

Termicol suministra, como accesorios opcionales, TODOS los elementos necesarios para el montaje hidráulico de cada batería de captadores.

Para cada línea de captadores se deberá instalar **a la entrada** una válvula de cierre tipo esfera, así como una válvula de seguridad. **A la salida** se colocará un sistema de desaire manual o automático, y una válvula de cierre tipo esfera que permita el aislamiento de las baterías en caso de avería.

La instalación de la sonda de temperatura se realizará en la salida de la batería de captadores seleccionada, procurando que el sensor penetre lo más posible en el captador si es de inmersión; si no, se colocará una sonda de contacto abrazada al tubo colector terminal de la batería seleccionada.

Las líneas de captadores se pueden conectar entre ellas en serie o en paralelo.


La configuración de los **captadores verticales** permite la conexión de hasta 6 unidades **en batería** sin que

existan problemas de dilataciones ni de desequilibrios hidráulicos. Por su parte, en la configuración horizontal la limitación es hasta 3 unidades. Para líneas de mayor cantidad de captadores, habría que instalar algún dispositivo para absorber las posibles dilataciones y para equilibrar el caudal.

Si se realiza la conexión **en serie**, se recomienda conectar 3 captadores como máximo.


Para la conexión en paralelo de varias baterías de captadores, se recomienda utilizar el método de retorno invertido para conseguir el equilibrio hidráulico de todo el circuito.

Cuando no es posible usar este método o cuando existen baterías de diferente número de captadores, se podrá equilibrar el circuito mediante válvulas de equilibrado.

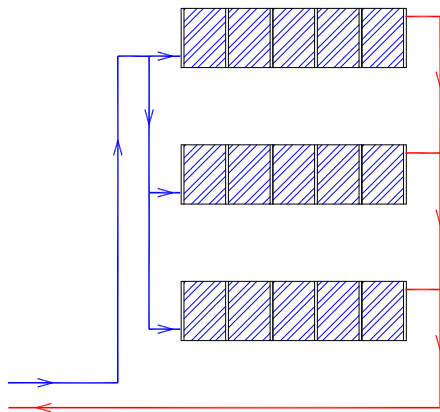

Equilibrado con retorno invertido:

Ejemplo: Conexión de 15 captadores en 3 baterías de 5 captadores cada una.

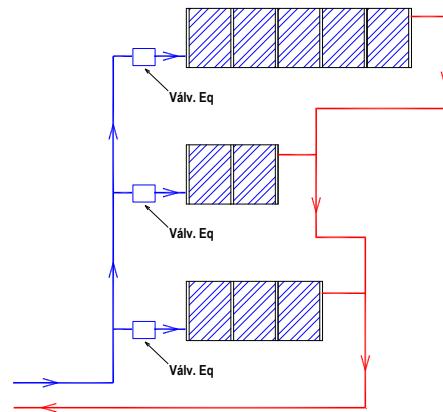

Equilibrado con válvulas de equilibrado:

Ejemplo: Conexión de 3 baterías con diferente número de captadores.

Se recomienda utilizar los diámetros de tubería que se establecen en la siguiente tabla con el fin de limitar las pérdidas de carga excesivas y reducir el consumo de los electrocircuitadores:

Número captadores	Superficie (m ²)	Longitud (m)	Caudal (l/h)	D exterior (mm)
2	3,80	20	152	18
4	7,60	20	304	22
8	15,20	20	608	28
10	19,00	20	760	28
15	28,50	20	1140	35
20	38,00	20	1520	35

Caudal unitario recomendado: 40 l/h m²

3 ASPECTOS GENERALES

3.1 RECOMENDACIONES DE USO

Es muy importante que tenga en cuenta que los equipos (forzados o termosifón) están diseñados para calentar diariamente un volumen de agua determinado.

La diferencia entre las necesidades energéticas para calentar el volumen total y el aporte que le proporcionarán los captadores solares debe compensarse con la utilización de un sistema de calentamiento auxiliar con energía convencional. Éste también tendrá que usarse en momentos en los que, por aumentos puntuales de los ocupantes de la vivienda, se eleve el consumo de agua caliente sanitaria (ACS). Su empleo debe realizarse observando en lo posible unos buenos criterios de ahorro, puesto que en ningún caso es aconsejable derrochar unos bienes tan preciados como son la energía o el agua.

Para conseguirlo le recomendamos que:

- Se duche en vez de bañarse y, siempre que le sea posible en las horas de mayor radiación.
- No deje correr el agua cuando no la esté utilizando. Regule el caudal a las necesidades de cada momento.
- Asegúrese que la presión del agua en su vivienda no es excesiva. Si tiene un grupo de presión regúlelo adecuadamente. Si se suministra directamente de la red, instale un reductor de presión.
- Para afeitarse llene el lavabo, no lo haga con el grifo abierto.
- Lave los platos con el fregadero lleno, no lo haga con el grifo abierto.
- Utilice el agua caliente a una temperatura conveniente (aproximadamente 42 °C), adecuando su sistema de calentamiento auxiliar a la misma.
- Compruebe periódicamente la no-existencia de fugas en sus instalaciones.
- Aísle adecuadamente los tramos de tuberías por donde circule agua caliente.
- Si no va a utilizar su equipo durante un periodo prolongado, debe cubrir los paneles.
- Tenga presente que no hay energía más barata, renovable y menos contaminante que la que no se gasta, e intente ajustar su consumo a lo que le proporcione la energía solar.

Como podrá apreciar en las especificaciones técnicas de los componentes que forman los equipos, los valores límite para los que se fueron diseñados están por encima de los valores nominales de funcionamiento. Esto permite que el equipo trabaje bajo condiciones de seguridad en un rango acotado de valores de presión y temperatura.

Para instalaciones de carácter estacional se recomienda tapar los captadores durante las épocas en las que no se vaya a utilizar el equipo, siempre que éste esté en lugar fácilmente accesible y no existan riesgos de accidente. Otra opción es realizar un vaciado del circuito primario, operación que habrá de ser realizada por una empresa instaladora.

3.2 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El objeto de este apartado es definir las operaciones que deben seguirse para el adecuado mantenimiento de los equipos solares Termicol, y de esta forma contribuir al buen funcionamiento, durabilidad, fiabilidad y disponibilidad de los mismos, aumentando de esta forma el ahorro energético y económico.

En el programa de mantenimiento se definen tres grados de actuación para englobar todas las operaciones necesarias realizar durante la vida útil de la instalación, para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación solar, así como su durabilidad, fiabilidad y disponibilidad.

Se establecen tres grados de actuación y para cada uno de los ellos se establecen los objetivos que se deben conseguir, las acciones a realizar y quien las debe ejecutar.

1. Vigilancia

El programa de vigilancia es el definido en el manual de uso y normalmente será llevado a cabo por el usuario. Las operaciones a realizar se enumeran a continuación:

- Captadores: observar si se produce humedad o condensación.
- Acumulador: observar si aparecen fugas en las conexiones.
- Conexiones: observar si hay fugas, si el aislamiento está húmedo o si la pintura que lo cubre está muy deteriorada.
- Estructura: observar si hay corrosión y si los tornillos están bien apretados.

2. Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de los límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma.

El mantenimiento preventivo contempla, al menos una revisión anual de la instalación para aquellas instalaciones con una superficie de captación inferior a 20 m² y al menos una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m².

El mantenimiento preventivo será realizado por personal técnico cualificado y especializado con conocimientos de la tecnología solar térmica. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas.

El mantenimiento preventivo incluye las operaciones y sustitución de material fungible o desgastado por el uso, necesarias para asegurar que la instalación funcione.

3. Mantenimiento correctivo

Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección, en el plan de vigilancia ó en el mantenimiento preventivo, de cualquier anomalía en el funcionamiento de la instalación solar.

El mantenimiento correctivo será realizado por personal técnico cualificado y especializado con conocimientos de la tecnología solar térmica. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas.

El mantenimiento correctivo incluye la visita a la instalación solar, cada vez que el usuario así lo requiera por avería grave de la instalación solar, así como el análisis y presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

Si el usuario está de acuerdo con el presupuesto se procederá a la reparación de la instalación solar y el usuario abonará a la empresa mantenedora el precio convenido.